


新ごみ処理施設建設事業を進めています

令和7年度に新ごみ処理施設の建設地が決定したことから、令和4年度に策定した「新ごみ処理施設基本計画」の未設定項目や見直し項目を整理し、令和15年度中の供用開始に向けて、現在、基本計画の改定を進めています。構成市内のごみを安定的に処理するため、安心・安全な施設の建設に取り組んでいます。


建設地

A敷地(長野県食肉公社及び松本市リサイクルセンター)に決定しました。

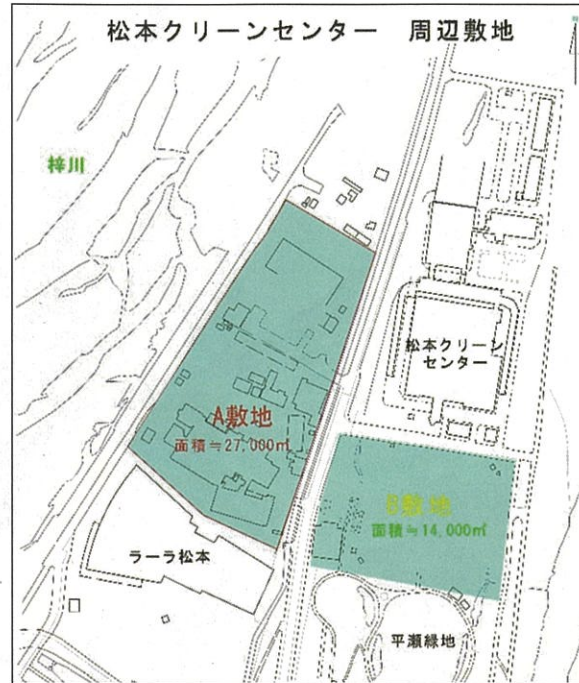

年	月	内容
R5	2	基本計画(初版)策定 A敷地(長野県食肉公社及び松本市リサイクルセンター)及びB敷地(平瀬運動公園野球場)を候補とする。
	8	建設地をA敷地に特定
R7	7	長野県食肉公社が、令和10年度末までに松本市の市有地を返還することで松本市と合意

施設配置及び動線計画

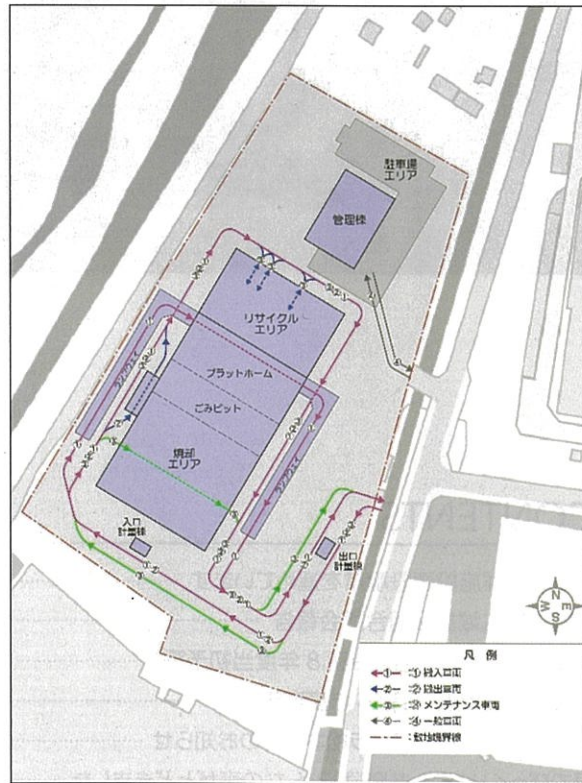

事業方式

「DBO方式」を採用します。

項目	公設公営	DBO	長期包括	BTO
参入意欲	◎	◎	○	△
定量的項目				
VFM	○	◎	○	△
競争性(建設費)	○	◎	○	◎
競争性(運営・維持管理費)	△	◎	○	◎
事業の安定性・信頼性	○	◎	○	◎
施設稼働の安定性	◎	◎	○	◎
トラブル対応	○	◎	△	◎
点数	◎:3点 ○:2点 △:1点	15	20	13

事業方式	特徴
公設公営	公共施設の設計・建設を行い、自ら施設の運営・維持管理を行う方式
DBO	民間事業者が公共施設の設計・建設と運営・維持管理業務を包括して委託する方式
長期包括	公共施設の運営・維持管理業務を包括して、複数年度にわたって委託する方式
BTO	民間事業者が公共施設を設計・建設し、施設完成直後に公共側に施設の所有権を移転し、民間事業者が運営・維持管理を行う方式

施設規模の見直し

可燃ごみ処理施設

近年の物価及び人件費の大幅な高騰を踏まえ、経済性を重視し、再度炉数の検討を行い、3炉から2炉に変更しました。

- ・1日当たり360t(120t×3炉)から312t(156t×2炉)に変更
- ・ごみ量の予測を令和8年度から令和15年度に変更
- ・処理する災害廃棄物量を、国の基準に基づいて、施設規模の10%(交付金上限)に変更

破碎ごみ・可燃性粗大ごみ処理施設

1日当たり13t(5h稼働)に変更はありませんが、埋立ごみも同時回収する場合を想定して、1日当たり16t(5h稼働)についても基本設計で検討することとしました。

プラスチックリサイクル施設

1日当たり13t(5h稼働)に変更はありません。

資源物処理施設

松本市リサイクルセンターと一体整備することで資源物処理機能を追加しました。松本市、塩尻市、山形村及び朝日村住民全員が持込み可能になります。

ロードマップ

事業内容	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
整備基本計画等 ・基本構想、基本計画 ・事業方式選定	[Bar]					[Bar]									
土地調査 ・用地測量 ・地質調査			[Bar]	[Bar]											
環境影響評価 ・配慮書 ・方法書 ・準備書 ・評価書 ・事後評価	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]
発注業務等 ・基本設計 ・要求水準書 ・事業者選定					[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]
実施設計								[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]
造成・建設工事										[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]
供用開始													[Bar]	[Bar]	[Bar]
旧施設解体 ・実施設計 ・解体工事														[Bar]	[Bar]

松塩地区広域施設組合議会報告

令和7年度の組合議会は、第1回臨時会、10月定例会及び2月定例会を開催しました。

第1回臨時会では、議長、副議長の選挙が行われ、新体制での議会がスタートしました。また、塩尻市議会選出議員の牧野直樹議員が監査委員に選任されました。

管理者提出議案の議決結果は次のとおりです。

松塩地区広域施設組合議会議員

議長 芝山 稔 (松本市議会)	副議長 赤羽 誠治 (塩尻市議会)
齊藤 正法 (朝日村議会)	小林 弘之 (朝日村議会)
小出 敏裕 (山形村議会)	大月 民夫 (山形村議会)
小松 勝子 (塩尻市議会)	篠原 敏宏 (塩尻市議会)
牧野 直樹 (塩尻市議会)	中山 英子 (松本市議会)
こば 陽子 (松本市議会)	西澤 郁弥 (松本市議会)
神津ゆかり (松本市議会)	内田 麻美 (松本市議会)
上條 温 (松本市議会)	犬飼 信雄 (松本市議会)
犬飼 明美 (松本市議会)	

令和7年第1回臨時会(令和7年7月18日:会期1日)

番号	件名	結果
議案第1号	監査委員の選任について	同意

令和7年10月定例会(令和7年10月22日:会期1日)

番号	件名	結果
議案第1号	松塩地区広域施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例	可決
議案第2号	令和7年度松塩地区広域施設組合一般会計補正予算(第1号)	可決
議案第3号	令和6年度松塩地区広域施設組合歳入歳出決算の認定について	認定

令和8年2月定例会(令和8年2月13日:会期1日)

番号	件名	結果
議案第1号	松塩地区広域施設組合職員の旅費に関する条例	可決
議案第2号	松塩地区広域施設組合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例	可決
議案第3号	令和7年度松塩地区広域施設組合一般会計補正予算(第2号)	可決
議案第4号	令和7年度松塩地区広域施設組合電気事業特別会計補正予算(第1号)	可決
議案第5号	令和8年度松塩地区広域施設組合一般会計予算	可決
議案第6号	令和8年度松塩地区広域施設組合電気事業特別会計予算	可決

令和6年度 人事行政の運営等の状況

1 職員数(一般職)

部門	職員数		対前年増減数
	令和7年4月1日現在	令和6年4月1日現在	
一般行政	18人	18人	±0人

2 職員の給与の状況(一般職) ※給与には、共済費及び退職手当は含まれません。

区分	職員数(A)	給与費		給与費合計(B)	1人あたり給与費(B/A)
		給料	職員手当(うち期末・勤勉手当)		
令和6年度	18人	7,056万円	4,241万円(3,027万円)	1億1,297万円	627万円

3 職員の分限及び懲戒処分(令和6年度)

- ◆分限処分 0件
- ◆懲戒処分 0件


4 公平委員会の業務の状況(令和6年度)

- ◆勤務条件に関する 0件
- ◆措置の要求の状況 0件
- ◆不利益処分に関する 0件
- ◆不服申立ての状況

令和6年度決算報告

一般会計の形式収支及び実質収支は、6,697万円

歳入は27億542万円(前年度比△11.3%)、歳出は26億3,844万円(前年度比△4.3%)で、翌年度への繰越財源がないため、形式収支、実質収支ともに6,697万円の黒字決算となりました。

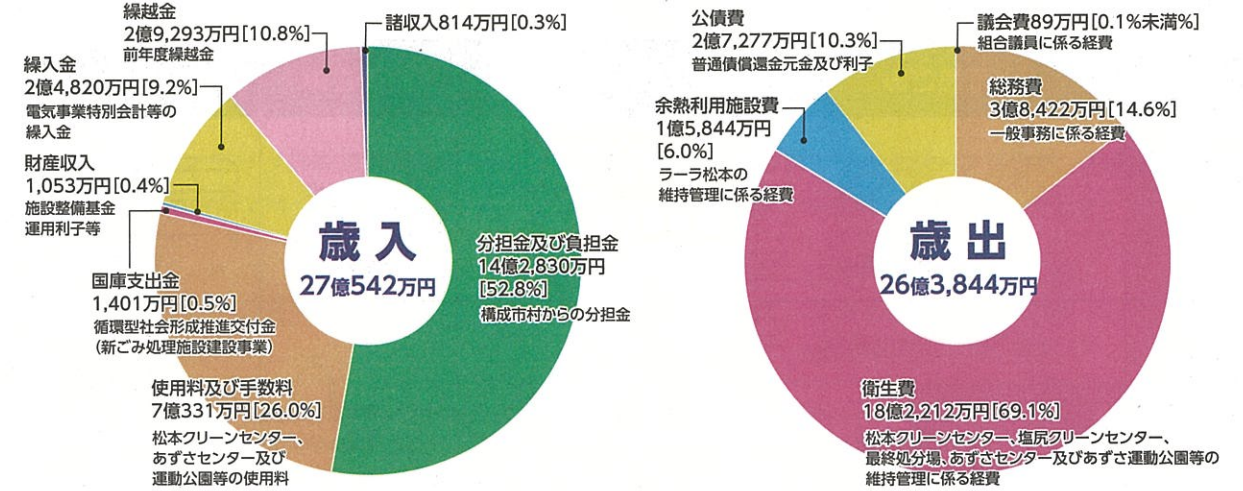

電気事業特別会計の形式収入及び実質収支は、0円


歳入は2億3,745万円(前年度比△47.9%)、歳出は2億3,745万円(前年度比△46.9%)で、ごみ搬入量及びごみ焼却量の減少に伴い発電量が減少したこと、また、売電単価が電力市場の影響等から、前年度比48.5%の減(税込み1kWh10円31銭の減)と大幅に下落したことにより電力売払収入が減少しました。

※金額は1万円未満を切り捨てているため、合計と内訳の計が一致しないことがあります。

令和8年度当初予算

一般会計 28億6,550万円(前年度比 2億8,800万円、11.2%)

ごみの搬入量は全国的に減少傾向にあり、組合の財政運営への影響もありますが、環境負荷を抑えた安全、安定的な施設の維持管理を第一に、限られた財源を計画的かつ効率的に活用する予算としました。

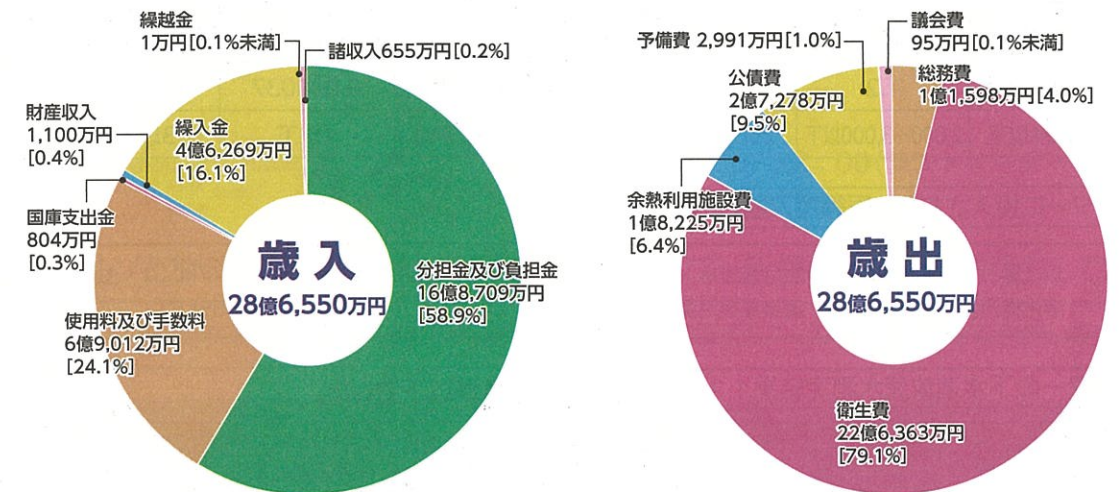

電気事業特別会計 2億4,223万円(前年度比 △5,638万円、△18.9%)

松本クリーンセンターの余剰電力全量を、引き続き地域エネルギー事業会社「松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社」に売却し、エネルギーの地産地消に貢献します。

施設の運転状況 (令和6年度実績)

松本クリーンセンターへの年間ごみ搬入量 …90,035トン (1日あたり247トン、区域内住民1人1日あたり782g/日)
 昨年度に比べて、1,218トン(1.3%)減少しました。

市町村	可燃ごみ	プラスチック資源 (大型プラスチック資源含む)	破碎ごみ	可燃性粗大ごみ
松本市 72,880トン	10,000トン 69,616トン	100トン 1,306トン	100トン 349トン	1,000トン 1,609トン
塩尻市 14,350トン	10,000トン 13,889トン	(461トン)	12トン	449トン
山形村 2,193トン	2,114トン	37トン	5トン	37トン
朝日村 612トン	100トン 591トン	(20トン)	1トン未満	21トン

※()内のプラスチック資源の量は、市村独自で資源化した量です。松本クリーンセンターへのごみ搬入量には含まれません。

松本クリーンセンターの測定結果 いずれも法基準値以下でした。

【ばい煙測定結果】

項目(単位)	ばいじん (g/m ³)	硫酸化物 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)
区分				
平均値	0.004未満	1.2	51	1.5
法基準値	0.04以下	2,000~3,000以下	250以下	430以下

【ダイオキシン類測定結果】

項目(単位)	排出ガス (ng-TEQ/m ³)	焼却灰 (ng-TEQ/g)	集じん灰 (ng-TEQ/g)
区分			
平均値	0.000037	0.028	0.16
法基準値	1以下	3以下	3以下

あずさセンターに投入されたし尿等投入量 …8,219kL

松本市 7,854kL	し尿 4,240kL	生活雑排水 104kL
	浄化槽汚泥 3,233kL	農業集落汚泥 277kL

山形村 365kL	し尿 177kL	生活雑排水 3kL
	浄化槽汚泥 185kL	

あずさセンターの下水道放流水測定結果 いずれも下水排除基準以下でした。

項目(単位)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(鉱油類) (mg/L)	ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(動植物油類) (mg/L)	アンモニア性窒素、亜硝酸性 窒素及び硝酸性窒素含有量 (mg/L)
区分						
平均値	15	8	7.4	0.5未満	0.5未満	120
下水排除基準	600未満	600未満	5を超え9未満	5以下	30以下	380未満

※BOD(生物化学的酸素要求量)・SS(浮遊物質)・pH(水素イオン濃度)

保全協視察研修

松塩地区広域施設組合環境保全協議会は、松本クリーンセンター等の環境保全及び公害の未然防止を目的に周辺町会の住民の代表者等で構成されている協議会です。

令和15年度に完成を目指し準備を進めている新しいごみ処理施設建設に向け見識を深めるため、令和7年11月13日及び14日の2日間、視察研修を行いました。

先進施設の施設や取組みについて研修を行うことが出来ました。

●高浜クリーンセンター [群馬県高崎市]

- ・稼働開始：令和7年2月
- ・処理能力：480t/日(160t/日×3炉)
- ・炉形式：ストーカー炉(株カナデビア製)
- ・事業方式：公設公営方式^{*1}



●リサイクルプラザ・クリーンプラザ [群馬県太田市]

- ・稼働開始：令和3年4月(クリーンプラザ)
平成16年3月(リサイクルプラザ)
- ・処理能力：330t/日(165t/日×2炉)
- ・炉形式：ストーカー炉(株タクマ製)
- ・事業方式：公設民営方式(DBO方式)^{*2}



^{*1} 公設公営方式… 行政(地方公共団体等)が資金調達・施設所有を行ないつつ施設の設計・建設と運営(運転管理・維持管理)を行う方式(運営業務の一部を民間事業者へ委託)
^{*2} 公設民営方式… 行政(地方公共団体等)が資金調達・施設所有を行ないつつ、民間事業者へ施設の設計・建設と運営(運転管理・維持管理)を委託する方式



からのお知らせ

松本クリーンセンターのごみ焼却施設から発生する熱や電気を使った余熱利用施設。
 エネルギーの有効利用を身近に感じられるとともに、温水プールや各種運動施設を住民の皆さまの健康増進に役立てていただく施設です。

令和8年4月から3階「エアロビクススタジオ」にて卓球台の無料貸出開始

利用までの流れ

※スタジオ利用料が別途必要です。

- ① 施設予約サイトからスタジオの利用予約(最大4時間)
- ② 2階総合受付にて利用申請時に「卓球利用券」を受け取る。
- ③ 「卓球利用券」をトレーニングジム受付に提出
- ④ 注意事項の説明・備品を受け取る。



施設予約サイト



営業時間：11:00~17:00(ラストオーダー 16:30)
 休業日：ララ松本 休館日

レストランCollinとサニープレイスでは通年営業をしています。皆様のご来店をお待ちしております。

カレーやラーメン、人気のフライドポテトなどの軽食やスナックなどを販売!プールサイドからもご利用いただけます。

指定管理者 ララ松本マネジメントグループ

〒390-0851 長野県松本市島内7412

TEL: 0263-48-1110

営業時間 10:00~21:00(最終入場20:30)

【休館日】

毎週火曜日(祝日の際は翌日)

ごみ処理施設の定期点検期間

年末年始(12/29~1/1)

イベントや教室情報はホームページから

ララ松本 検索

